

**CombiTac  
Sicherheits-Aspekte**


Stecken und Trennen wenn der CombiTac vom Netz freigeschaltet ist

**Safety situation for  
CombiTac connectors**

Engaged or disengaged when CombiTac is isolated from supply

**Aspects de sécurité  
du CombiTac**

Embrochage et débrochage lorsque le CombiTac est coupé du réseau électrique

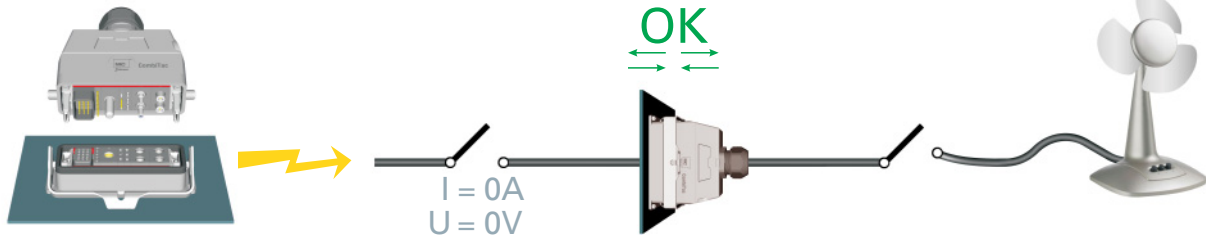


Stecken und Trennen unter Spannung, jedoch ohne Strom

Engaged or disengaged when live and under no load

Embrochage et débrochage lorsque le connecteur est branché sur le réseau électrique et n'est pas sous charge

Mit Schutzwand  
With protection wall  
Avec flasque de protection

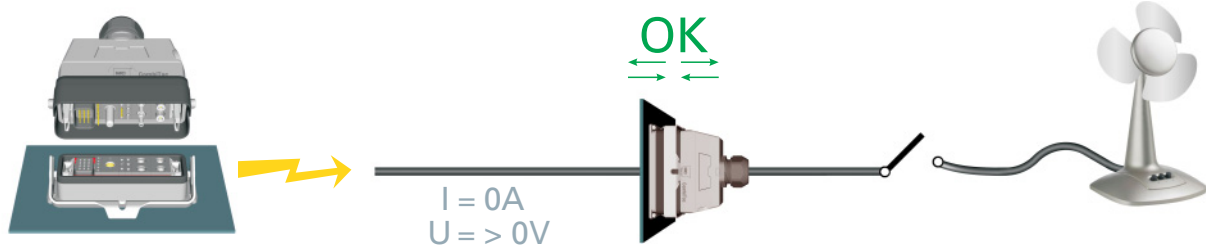

**Wichtig:**  
Im ungesteckten Zustand ist der weibliche Teil des Steckverbinders berührgeschützt, d.h. IP2X nach IEC 60529 (Fingersicherheit). Vgl. auch Abschnitt UL 1977, Seite 74

**Important:**  
When disengaged the female part is touch protected, i.e. has IP2X protection according to IEC 60529 (Finger safety). See also page 74 section Underwriters Laboratories UL 1977


**Important:**  
A l'état débroché, la partie femelle est protégée au touché, son degré de protection étant IP2X selon la norme CEI 60529 (Sécurité de doigt). Voir page 74, la partie «Underwriters Laboratories» UL 1977

Stecken und Trennen unter Last

Engaged or disengaged when live and under load

Embrochage et débrochage lorsque le connecteur est branché sur le réseau électrique et sous charge


Mit oder ohne Schutzwand  
With or without protection wall  
Avec ou sans flasque de protection

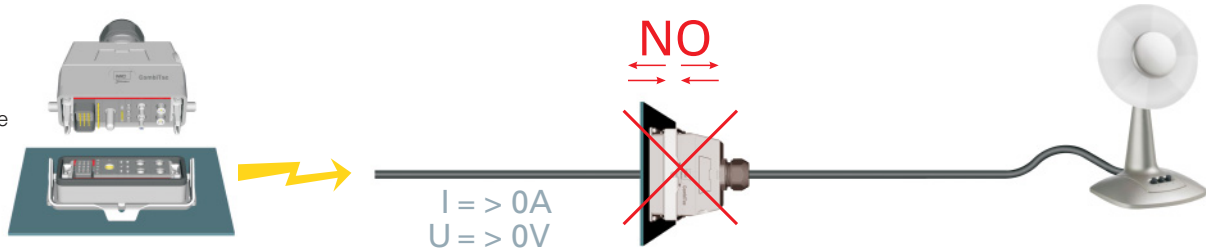

Befestigung auf Platten

Panel mounted version

Version montée sur panneaux

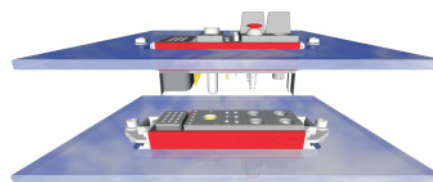

Schutz gegen elektrischen Schlag ist vom Anwender durch Einbaumaßnahmen des CombiTacs im oder am Endprodukt sicherzustellen.

Protection against electric shock is provided by the enclosure of the equipment in which it is installed. This is provided by the end user.

La protection contre les chocs électriques est assurée par le carter de l'équipement dans lequel le connecteur CombiTac est intégré. Celui-ci est fourni par l'utilisateur final.